




0. PLANTA BAIXA  
Escala: 1:25

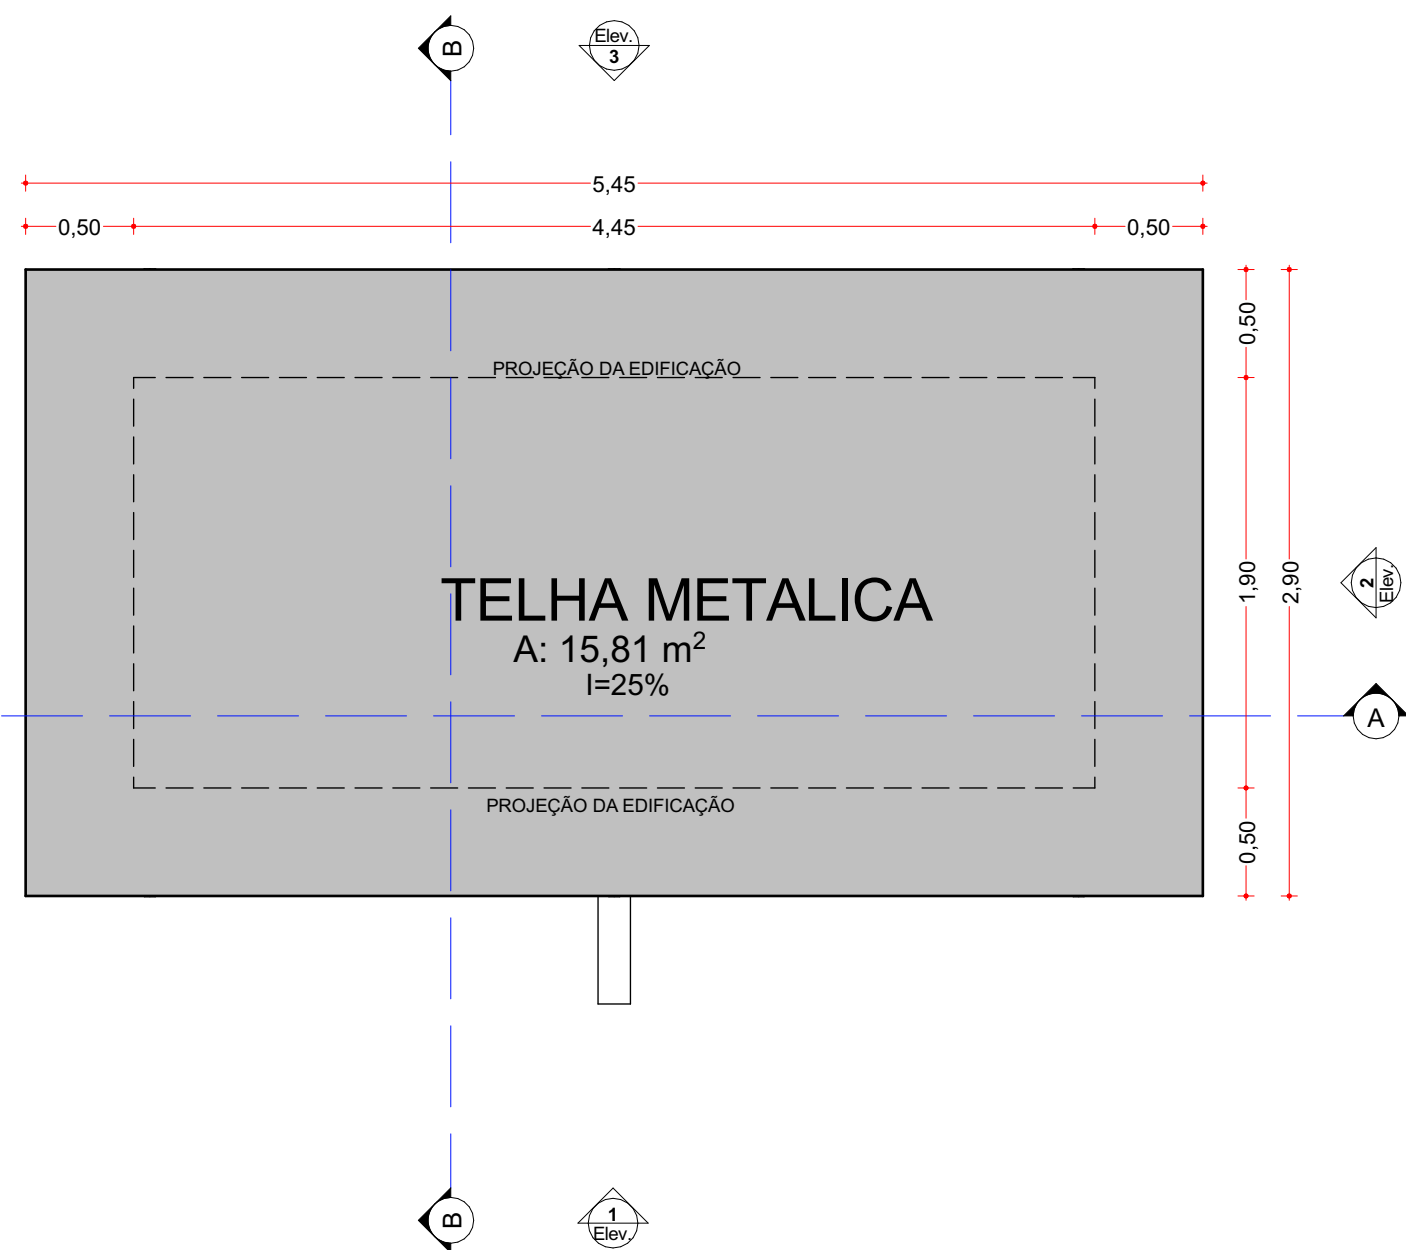


1. PLANTA DE COBERTURA  
Escala: 1:25

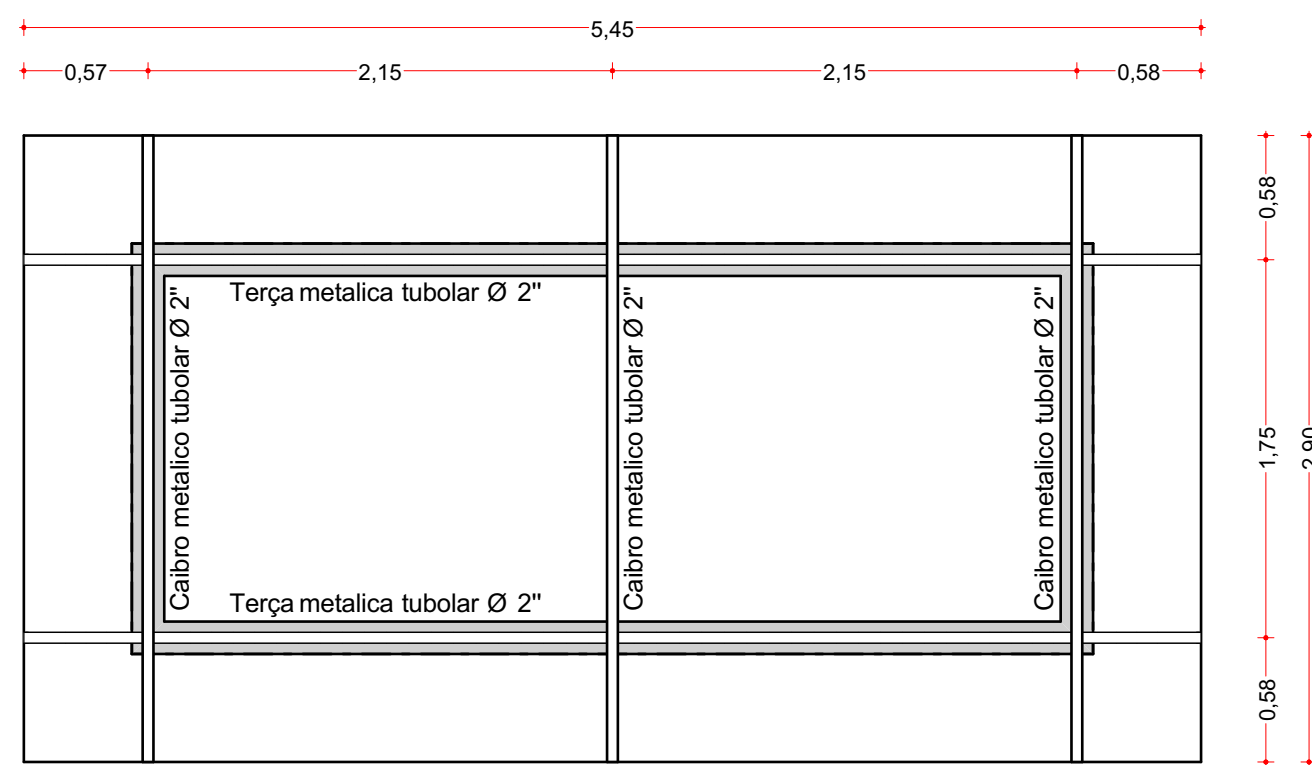


2. PLANTA DE COBERTURA - ESTRUTURA  
Escala: 1:25

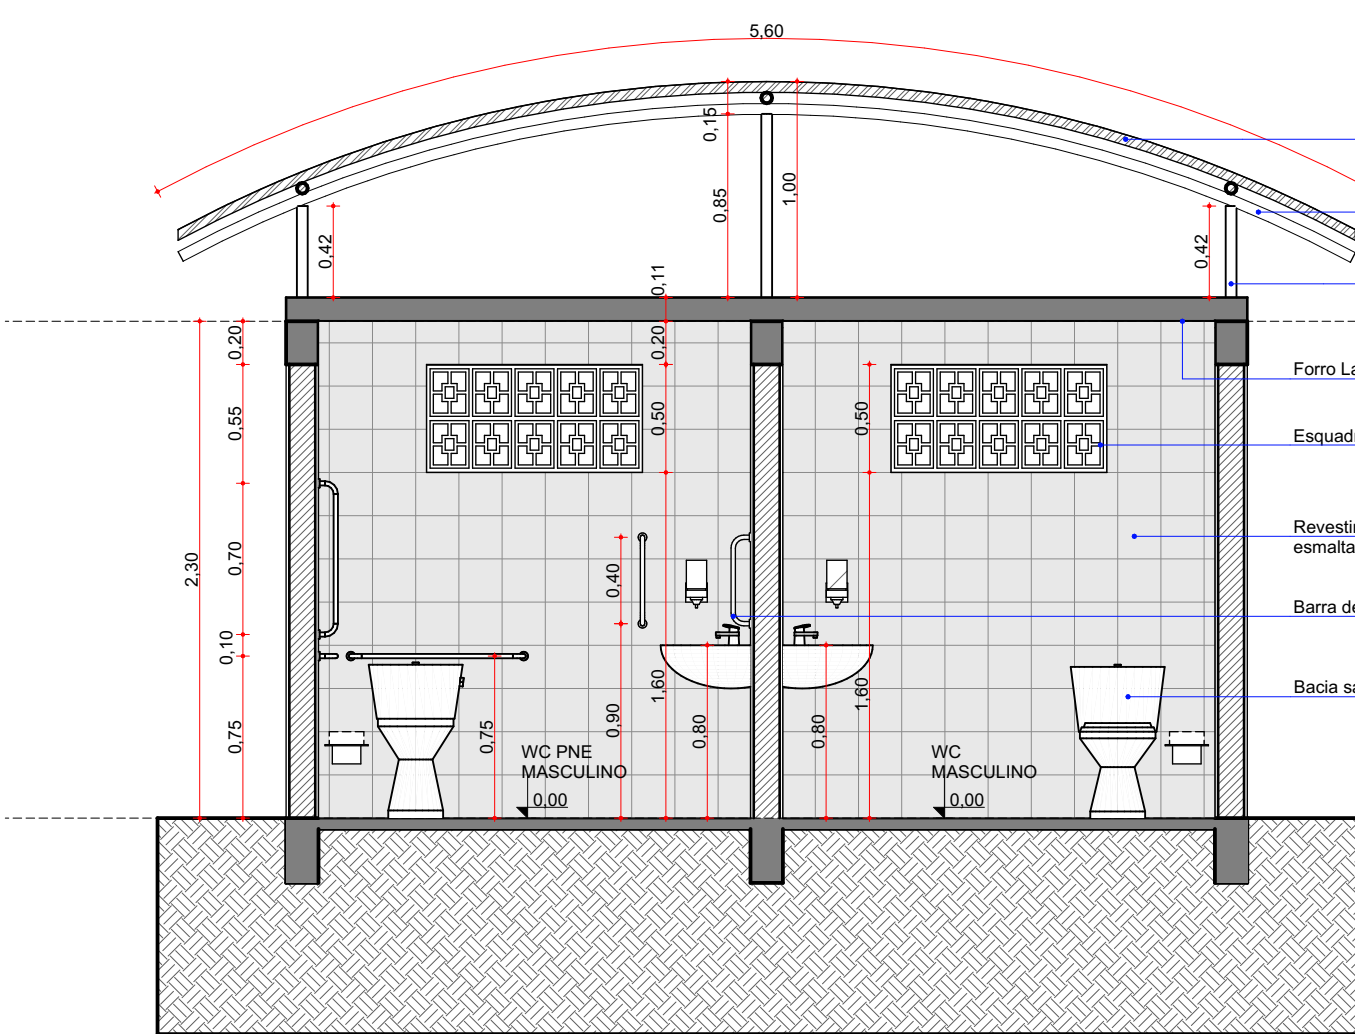


3. CORTE AA  
Escala: 1:20

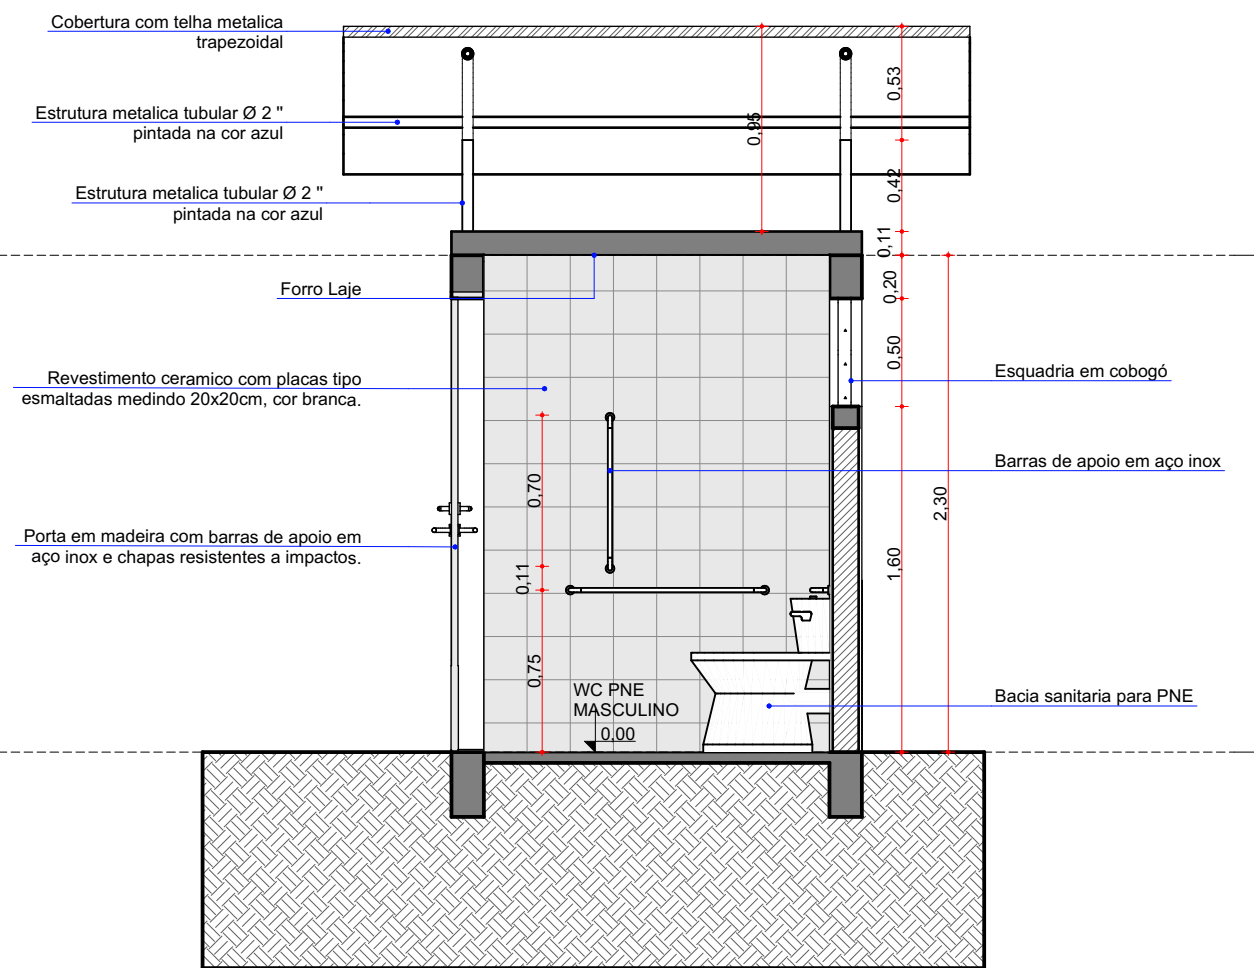


4. CORTE BB  
Escala: 1:20

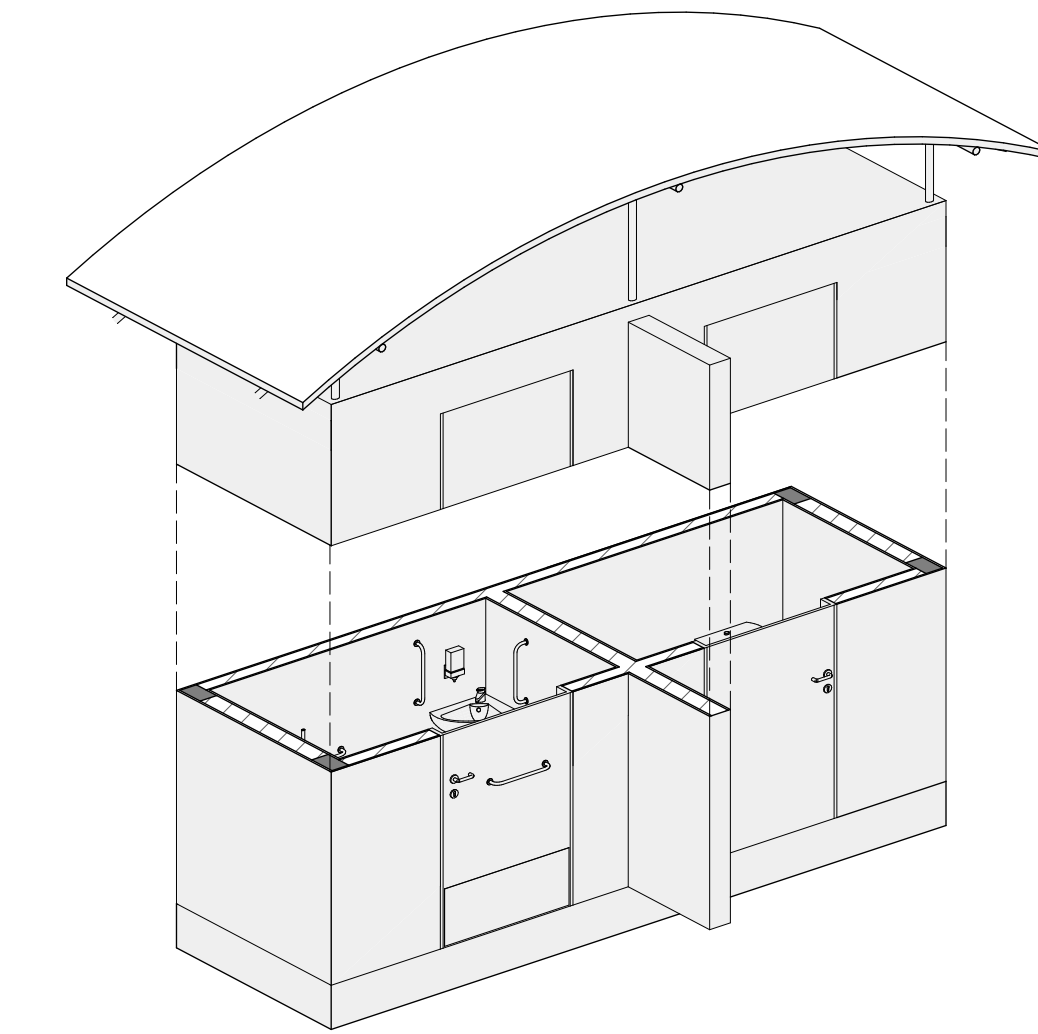


5. PERSPECTIVA ISOMÉTRICA  
Escala: 1:100

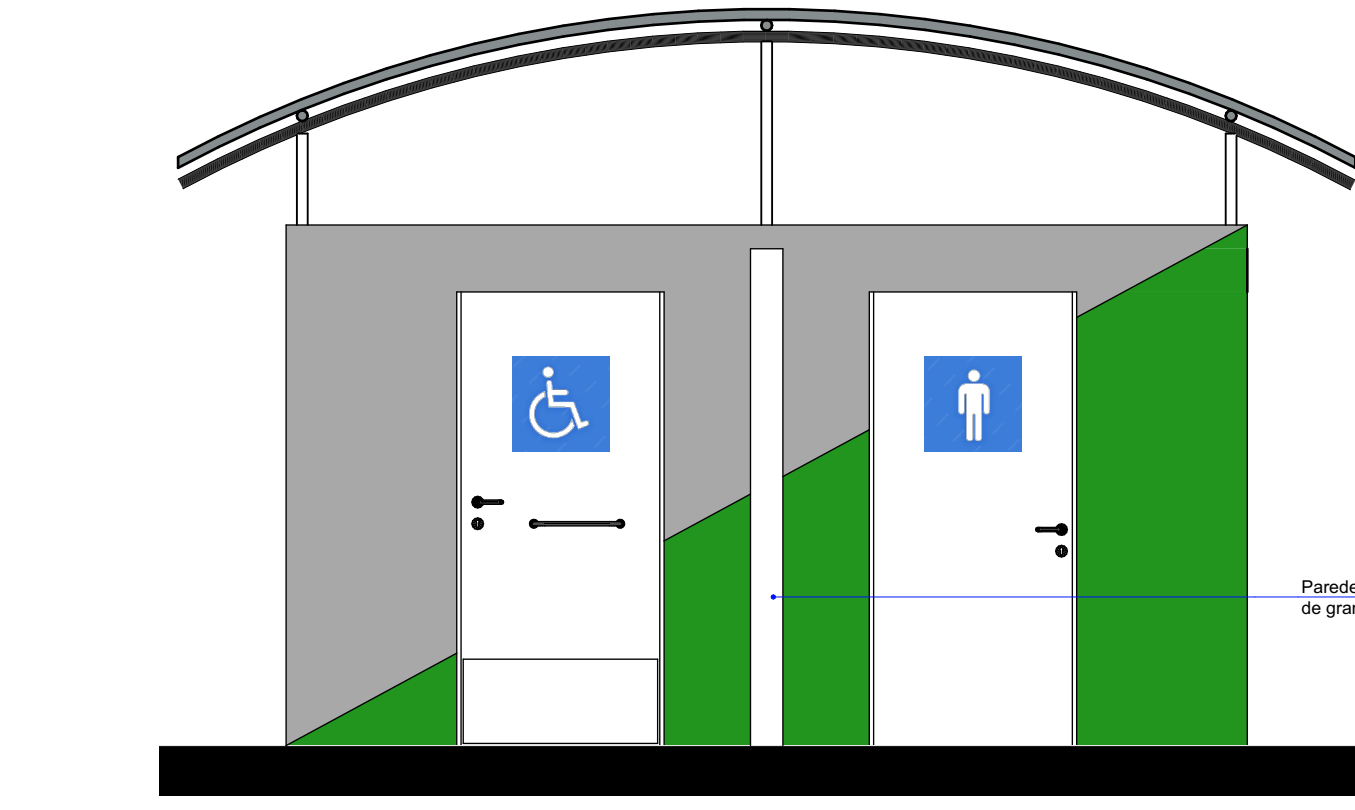

6. ELEVÇÃO 01  
Escala: 1:20

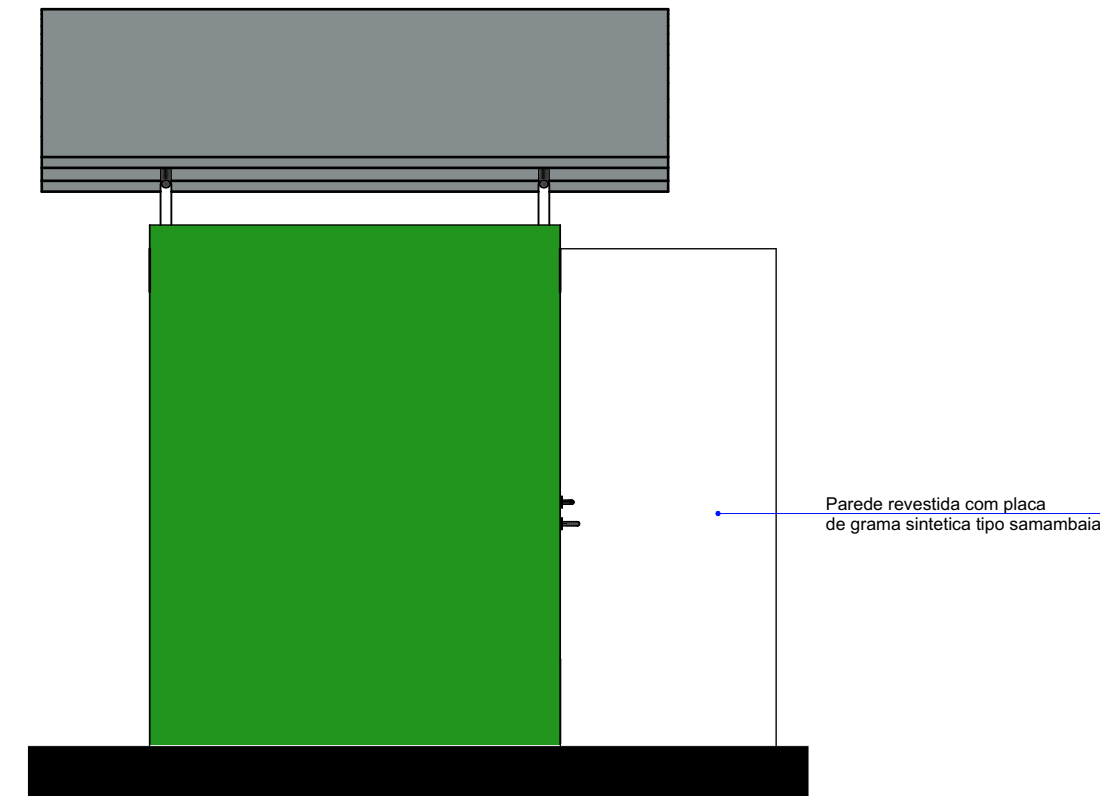

7. ELEVÇÃO 04  
Escala: 1:20

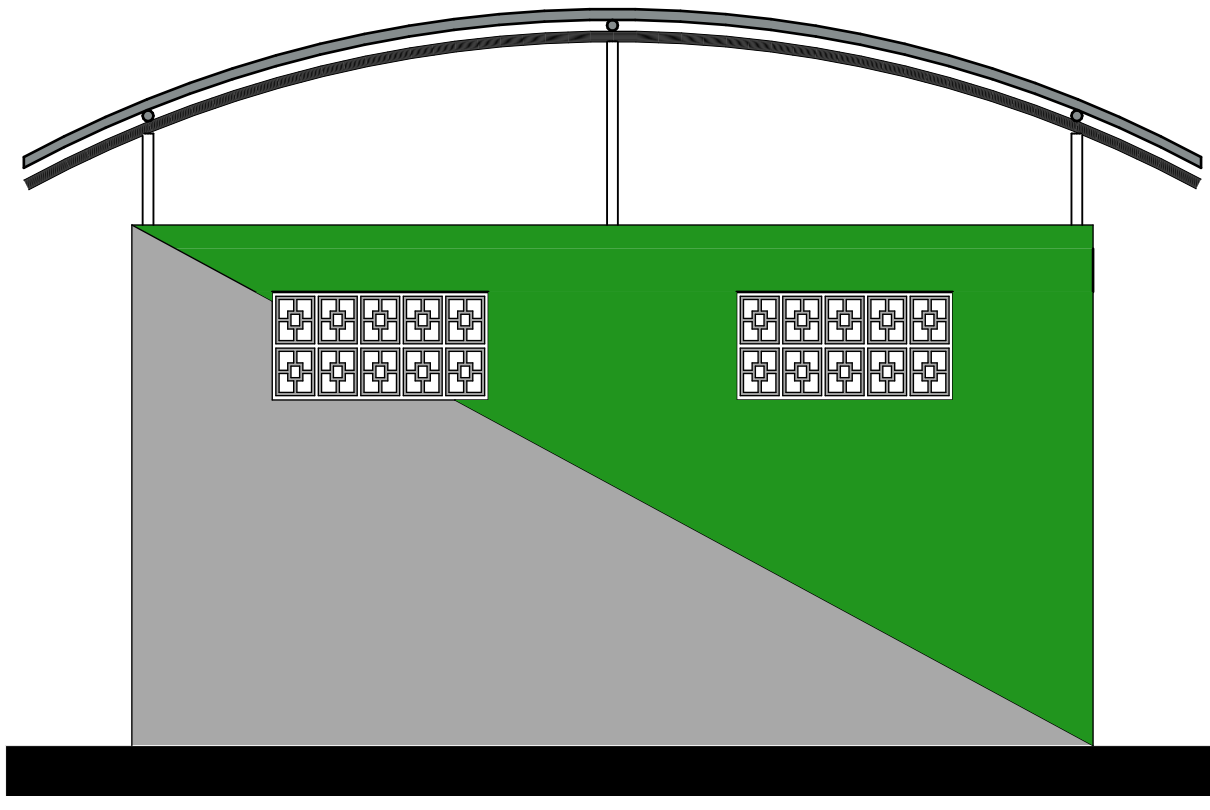

8. ELEVÇÃO 03  
Escala: 1:20

NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

7.7.2.1 Altura da bacia  
As bacias e assentos sanitários acessíveis não podem ter abertura frontal e devem estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da borda superior sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser de no máximo 0,46 m para as bacias de adulto, e 0,36 m para as infantis.

7.7.2.2 Barras de apoio na bacia sanitária  
7.7.2.2.1 Junto à bacia sanitária, quando houver parede lateral, devem ser instaladas barras para apoio e transferência. Uma barra reta horizontal com comprimento mínimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,89 m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixação) a uma distância de 0,40 m entre o eixo da bacia e a face da barra e deve estar posicionada a uma distância de 0,50 m da borda frontal da bacia. Também deve ser instalada uma barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária.

7.7.2.2.2 Junto à bacia sanitária, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com comprimento mínimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,89 m de altura do piso acabado (medido pelos eixos de fixação), com uma distância máxima de 0,11 m da sua face externa à parede e estendendo-se 0,30 m além do eixo da bacia em direção à parede lateral.

7.7.2.2.3 Para bacias sanitárias com caixa acoplada, que possuam altura que não permita a instalação da barra descrita em 7.7.2.2.2, esta pode ser instalada a uma altura de até 0,89 m do piso acabado (medido pelos eixos de fixação), devendo ter uma distância máxima de 0,11 m da sua face externa à parede, distância mínima de 0,04 m da superfície superior da tampa da caixa acoplada e 0,30 m além do eixo da bacia em direção à parede lateral, conforme Figuras 108 e 110. A barra reta na parede do fundo pode ser substituída por uma barra lateral articulada, desde que a extremidade da barra esteja a no mínimo 0,10 m da borda frontal da bacia.

#### ESPECIFICAÇÕES

##### PISOS

P1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35x35cm.

##### REVESTIMENTOS

R1 REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 20x20cm ATÉ O FORRO.

R2 PAREDE COM ACABAMENTO EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA BRANCA

##### FORRO

F1 FORRO EM LAJE

NOTAS  
- MEDIDAS EM METROS;  
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS;  
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATADOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;  
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;  
- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE;  
- LEI DE ACESSIBILIDADE Nº 13.146/2015;  
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR  
REFERÊNCIAS:  
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS  
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

ENDEREÇO: RUA 03 COM A RUA 04 - LOTE TA - DISTRITO TRIOLANDIA - PR  
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR CNPJ nº 76.968.064/0001-42  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO VITOR SIQUEIRA SANTOS CREA/PR nº: 152.855/D  
AUTOR DO DESENHO: JOSÉ FELIPE DA SILVA GALDINO CAU/PR nº: A2870495



SITUAÇÃO: RESP. TÉCNICO:

#### CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY



PROJETO ARQUITETÔNICO  
WC: PLANTA BAIXA - CORTES - ELEVÇÕES - COBERTURA - PERSPECTIVA

PRANCHA:  
06/12

DATA: JUNHO/2024 ESCALA: INDICADA

FOLHA:  
A1